




prolin



40 300 , 60 / 2 :

7%
30%
59%
4%

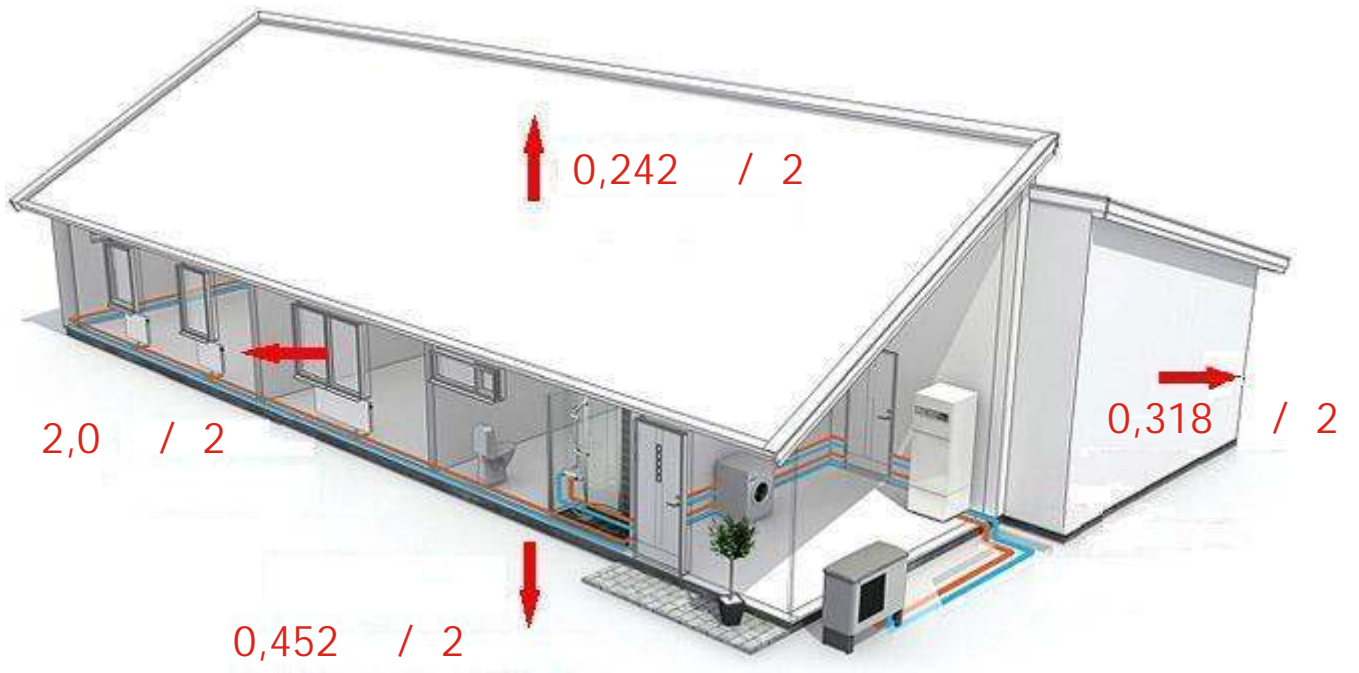


6 2

86%

0,8 / 2

prolin

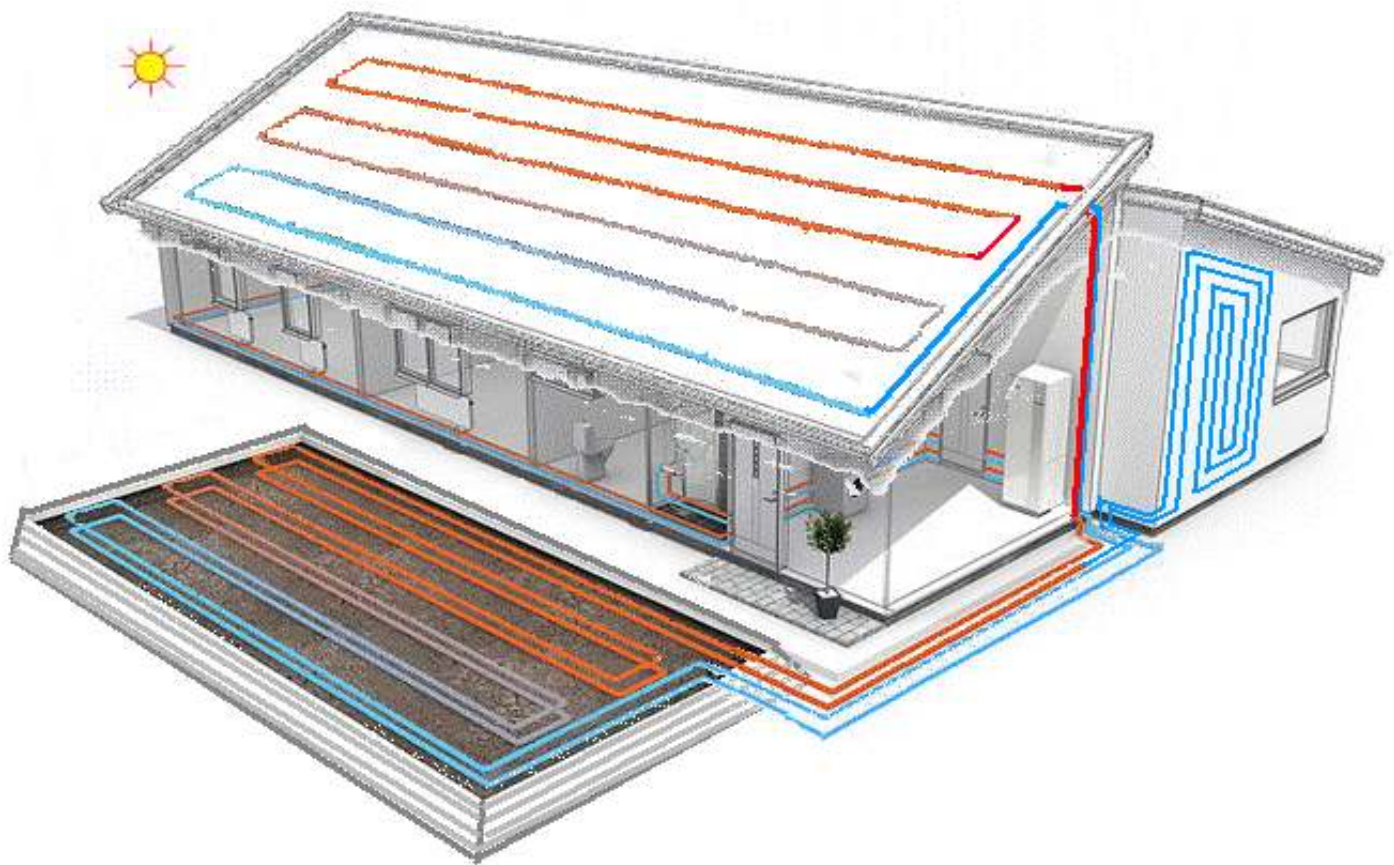

$0,51 \cdot (0,015 \cdot 0,38)$
 $\cdot 0,10 \cdot 0,015$
 $(20 - -22) \cdot 13,356 / 2$
 $0,318 / 2$
 $0,38$
 $)$
 42



$5 \cdot 18$
 $1,248 / 2$
 $2,496 / 2$
 $2 \cdot (20 - 18)$

proein




().




(B)
" ().

(D).

(E).

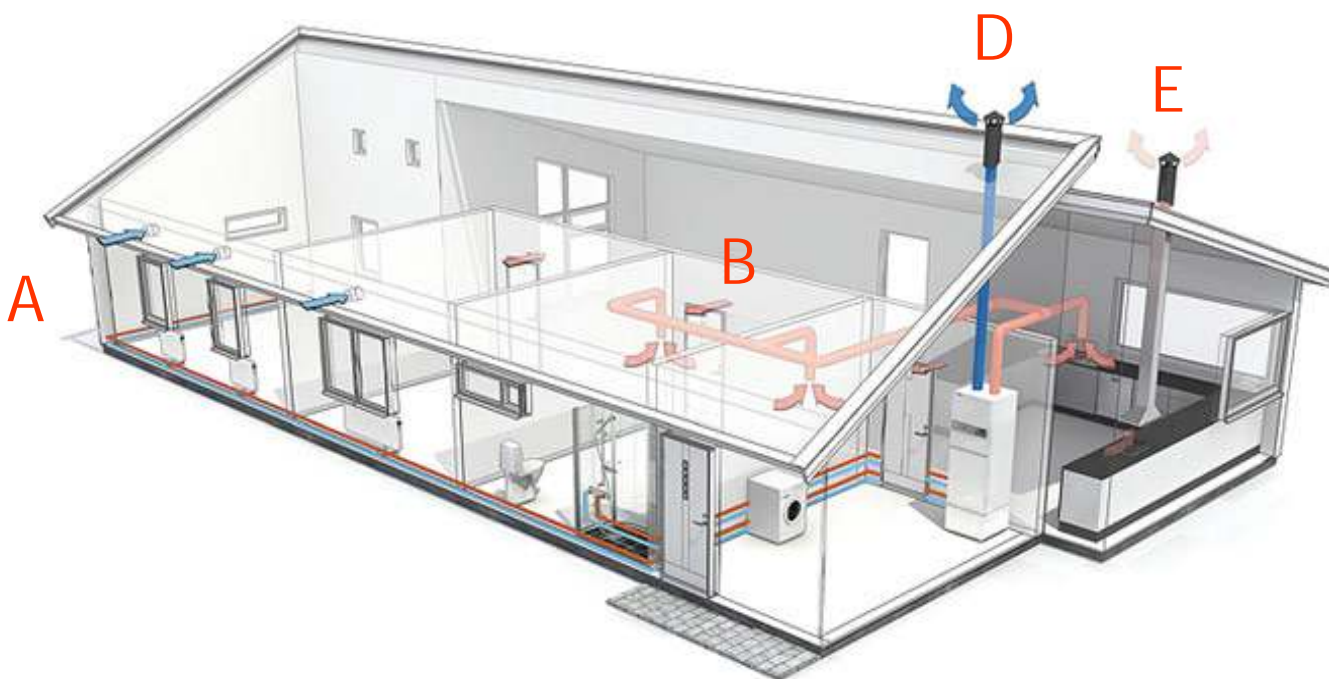


prolin

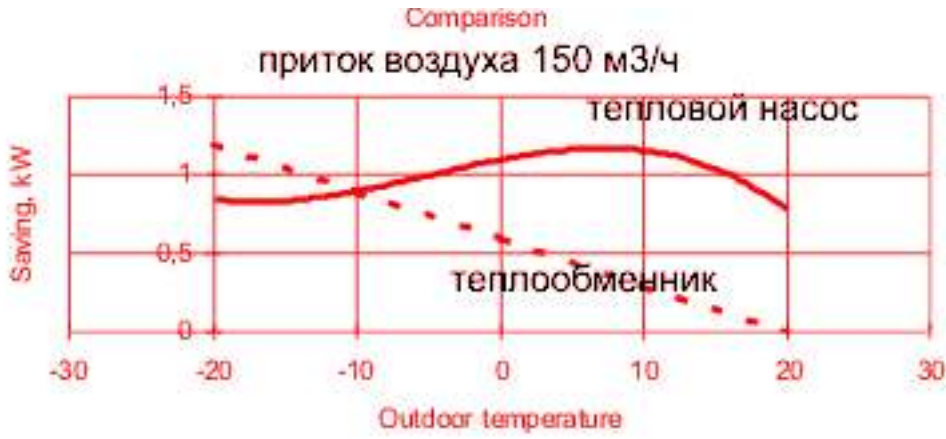

75%

NIBE F120
NIBE FLM30, FLM40

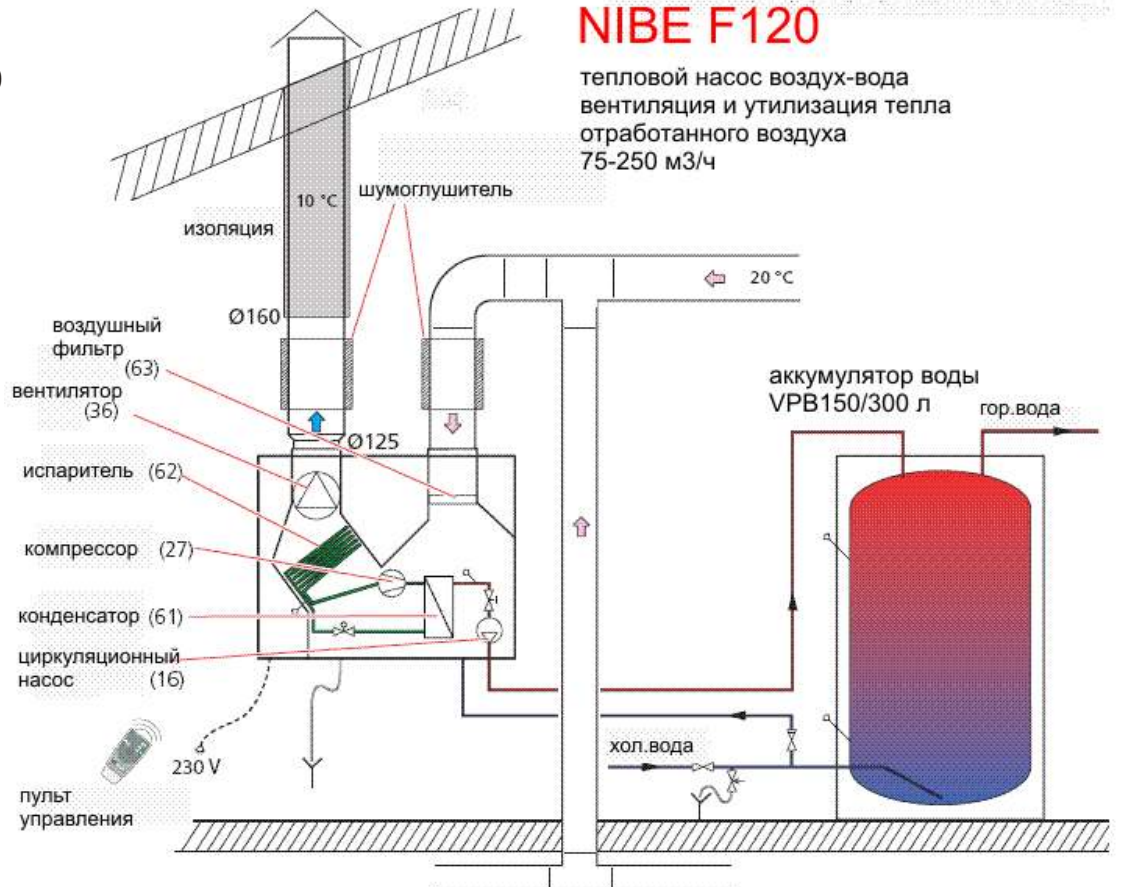

Proelin



NIBE FLM30/40

вентиляция с утилизацией тепла отработанного воздуха

FLM30


до 400 м³/ч
до 2,3 кВт мощности охлаждения

FLM40

до 250 м³/ч
до 1,8 кВт мощности охлаждения


NIBE FLM-40

вентиляция с утилизацией тепла отработанного воздуха

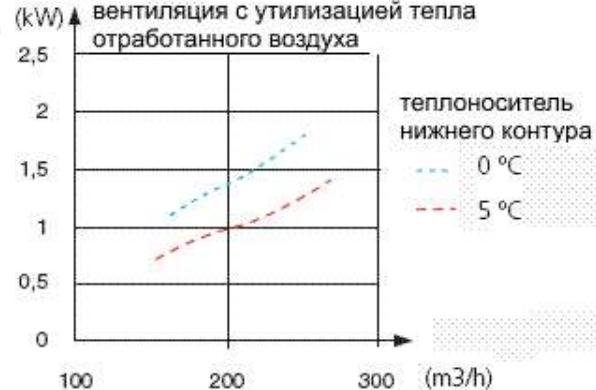

NIBE FLM-30

вентиляция с утилизацией тепла отработанного воздуха

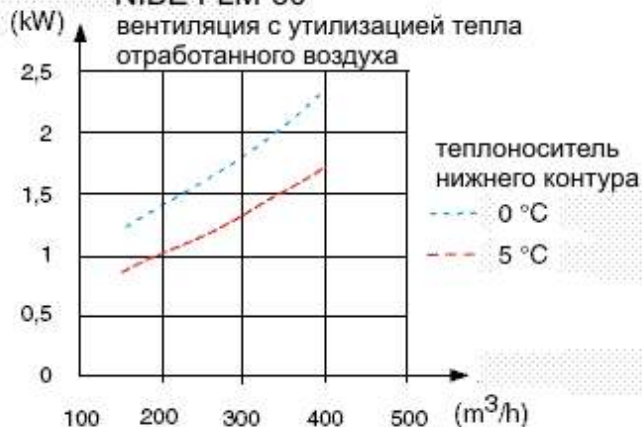

4%
75-80%

1,5 7%

, 19 30%

, 10 59%
34,5%

,03083, .

, 34

/ : (+38 044) 244-7575
E-mail: office@prolin.com.ua
www.prolin.com.ua

prolin

...